




Številka: 353-04-0003/2013-806

Datum: november 2013

POROČILO O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽEVAL V ZRAKU
(SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀)
IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI
v mesecu OKTOBRU 2013

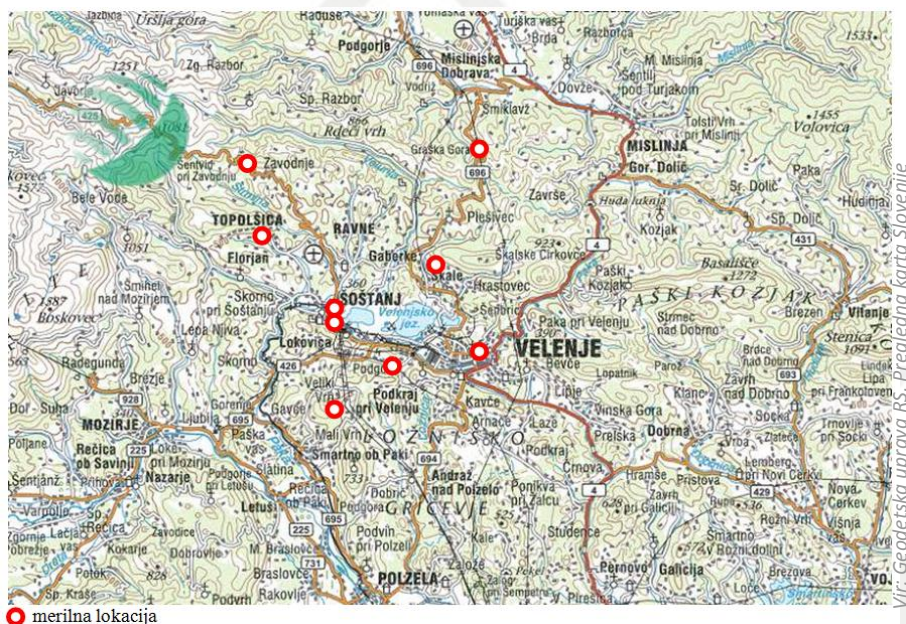

Pripravila:

Mag. Alenka PIVKO KNEŽEVIČ, univ.dipl.inž.arh.
višja svetovalka III

Vodja Medobčinske inšpekcije,
redarstva in varstva okolja
Sonja GLAŽER

Dostavljeno:

- g. Bojan KONTIČ, župan Mestne občine Velenje
- g. Darko MENIH, župan Občine Šoštanj
- g. Janko KOPUŠAR, župan Občine Šmartno ob Paki
- ga. Andreja KATIČ, direktorica uprave Mestne občine Velenje
- g. Viktor Drev, podžupan Občine Šoštanj
- g. Drago KOVAČ, direktor uprave Občine Šmartno ob Paki
- arhiv





PREGLED VSEBINE:

- 1. UVOD z IZVLEČKOM REZULTATOV MERITEV**
- 2. TEMPERATURA ZRAKA** v mesecu OKTOBRU 2013
- 3. ŽVEPLOV DIOKSID (SO₂)** v mesecu OKTOBRU 2013
- 4. OZON (O₃)** v mesecu OKTOBRU 2013
- 5. DELCI PM₁₀** v mesecu OKTOBRU 2013
- 6. DUŠIKOV DIOKSID (NO₂)** v mesecu OKTOBRU 2013
- 7. OBVEŠČANJE JAVNOSTI** v mesecu OKTOBRU 2013
- 8. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI** v mesecu OKTOBRU 2013
- 9. USPEŠNOST MERITEV** v mesecu OKTOBRU 2013
- 10. PRILOGA:**
*Podatki o kakovosti zraka Agencije RS za okolje –
rezultati meritev delcev PM₁₀ v Velenju v mesecu OKTOBRU 2013*



1. UVOD:

Spremljanje stanja kvalitete zraka je pomembno z vidika zagotavljanja ustrezne kakovosti življenja ljudi in okolja. DIREKTIVA 2008/50/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo navaja, da **morajo biti najnovejši podatki o koncentracijah onesnaževal v zunanjem zraku javnosti redno dostopni in posodobljeni** vsaj vsak dan, če je mogoče, pa vsako uro. Javnosti morajo biti pravočasno zagotovljene tudi informacije o preseganjih alarmnih ali opozorilnih vrednosti.

V Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki smo v letu 2010 sprejeli »**Odlok o informacijskem sistemu za področje varstva zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki**« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/2010 in 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj št. 4/2010), v katerem je upoštevana tako navedena Direktiva kot Zakon o varstvu okolja RS.

Pričujoče poročilo je pripravljeno sklano z **10. členom Odloka** in obsega rezultate meritev koncentracij snovi v zraku v časovnem obdobju od **1. 10. do 31. 10. 2013** na devetih merilnih lokacijah obratovalnega monitoringa kakovosti zraka Termoelektrarne Šoštanj:

- Graška gora
- Pesje
- Škale
- Šoštanj
- Topolšica
- Velenje
- Veliki vrh-Lokovica
- Zavodnje
- mobilna postaja v Šoštanju na Aškerčevi cesti




IZVLEČEK REZULTATOV MERITEV V OKTOBRU 2013:

- Koncentracije žveplovega dioksida (SO_2) **niso presegle** mejne vrednosti v obdobju meritev na nobenem od devetih merilnih mest.
- Koncentracije ozona (O_3) **niso presegle** opozorilne vrednosti v obdobju meritev na nobenem od treh merilnih mest, alarmna vrednost **ni bila presežena**, tudi ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi v merilnem obdobju **ni bila presežena** na nobenem od treh merilnih mest.
- Koncentracije dušikovega dioksida (NO_2) **niso presegle** mejnih vrednosti v obdobju meritev na nobenem od štirih merilnih mest.
- Koncentracije prašnih delcev (PM_{10}) **niso presegle** mejne vrednosti v obdobju meritev na nobenem od štirih merilnih mest. Tudi na merilnem mestu Agencije RS za okolje v Velenju mejna vrednost **ni bila presežena**.



2. TEMPERATURA ZRAKA od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013




GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

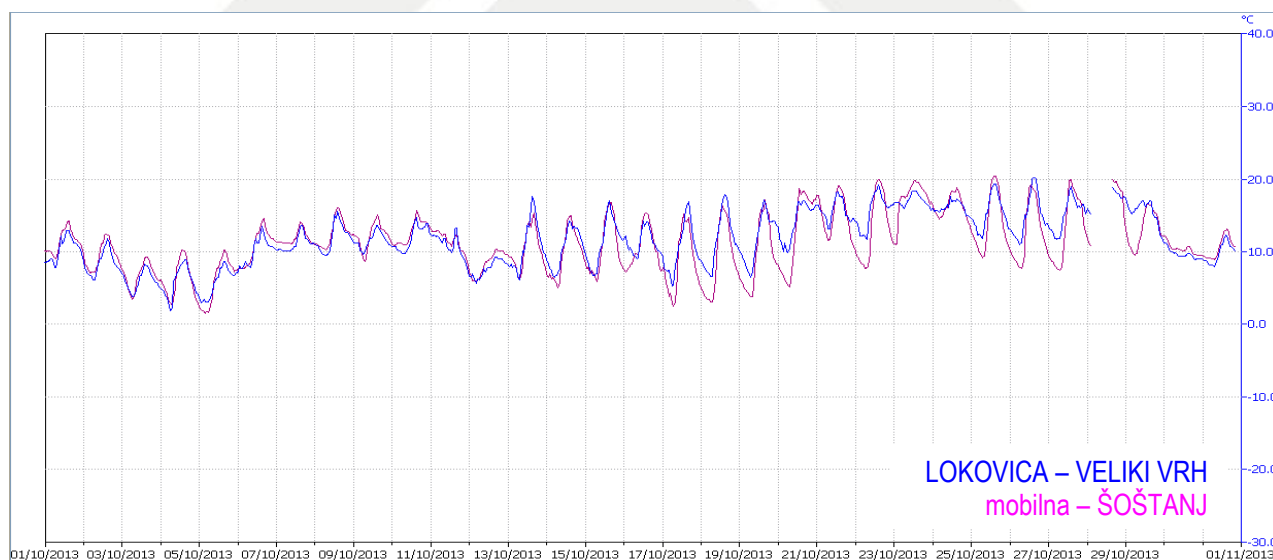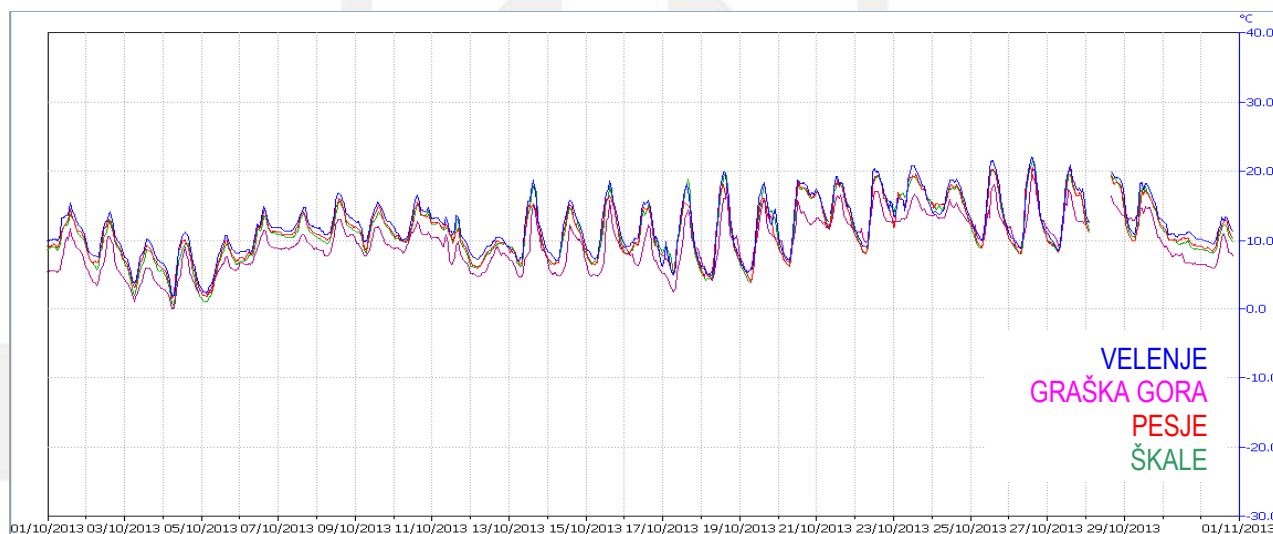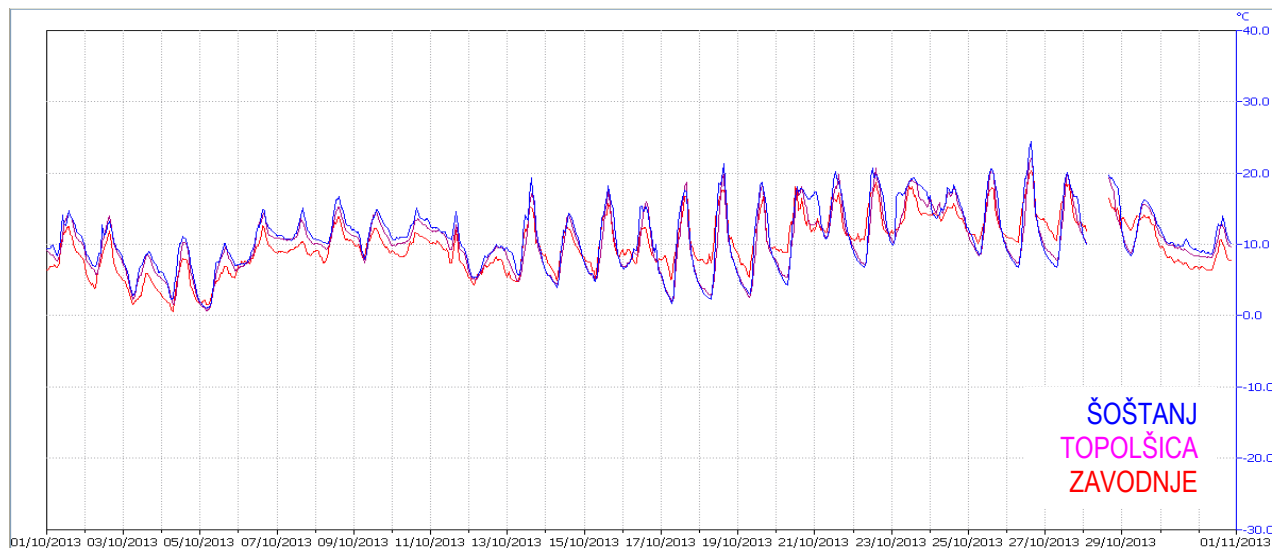



3. Koncentracija ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA (SO_2) od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

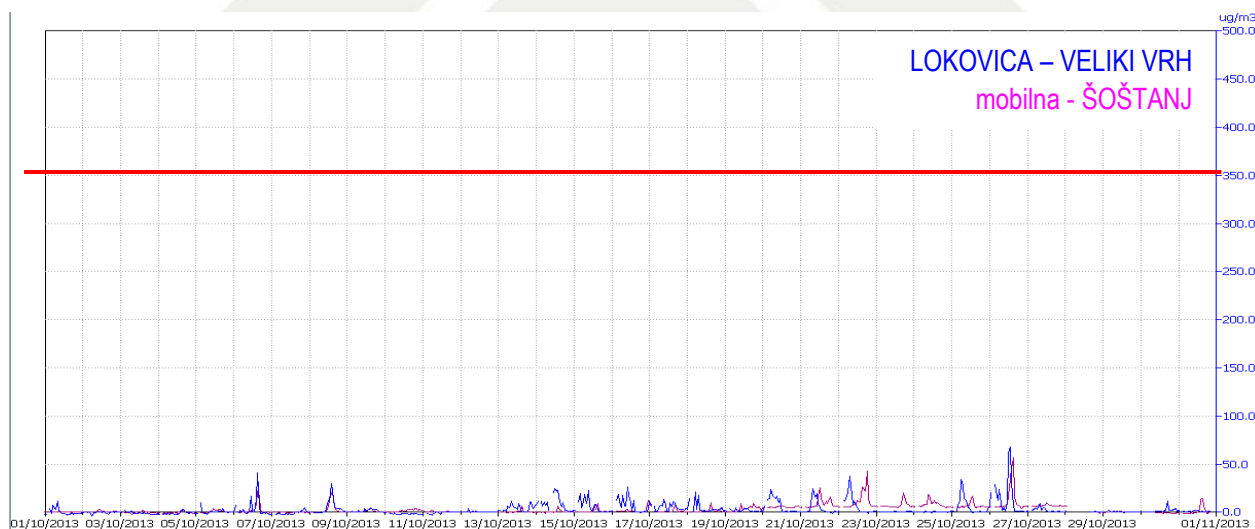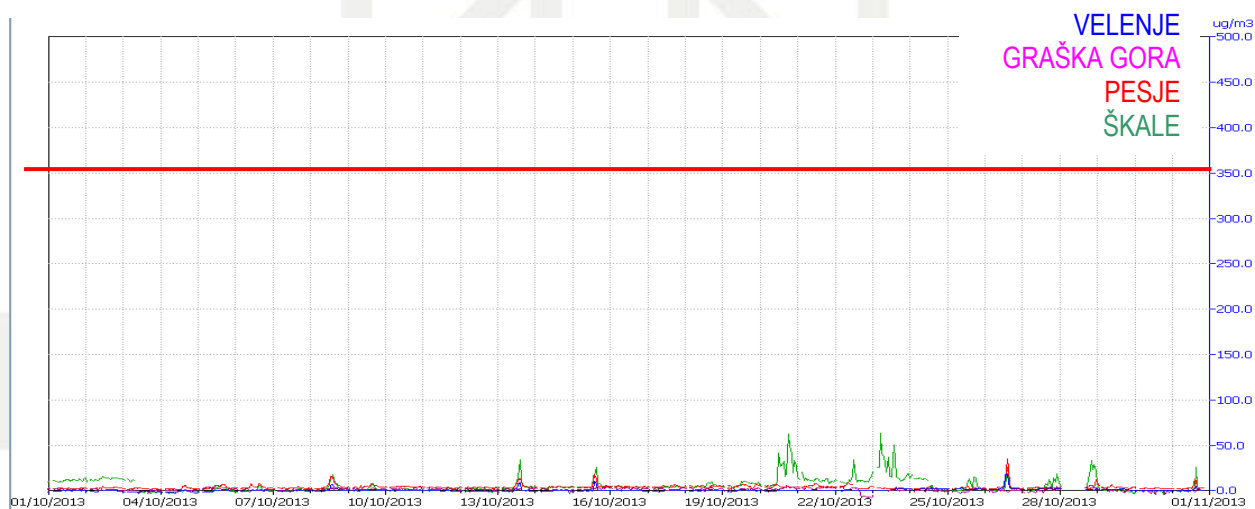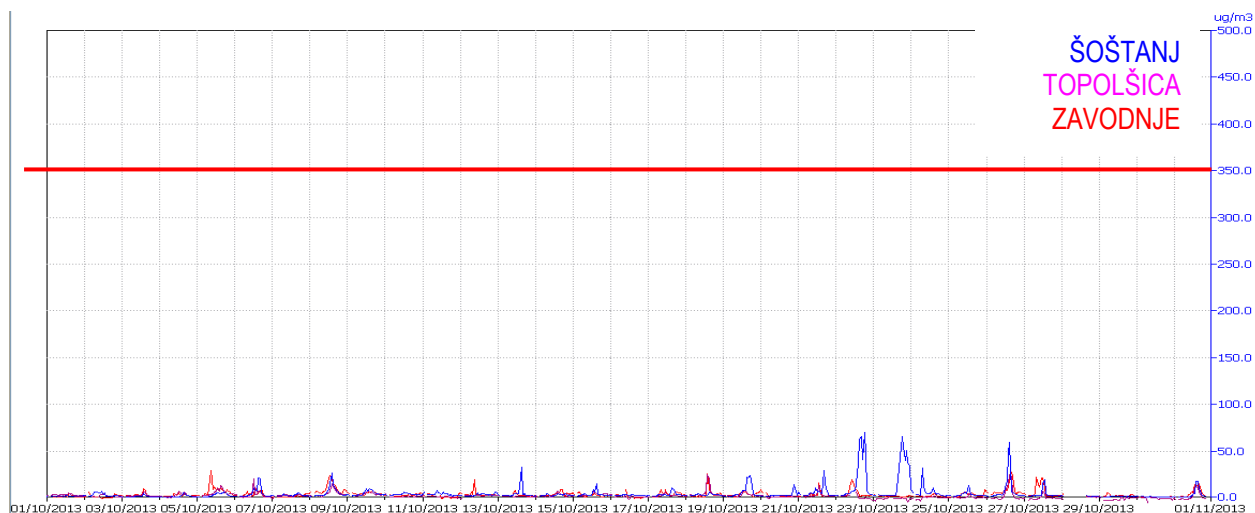

Mejna urna koncentracija 350 mikro-g SO_2/m^3
ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu.



MAKSIMALNE URNE KOCENTRACIJE SO₂
na posameznih merilnih postajah EIS v *mesecu OKTOBRU 2013*

	Najvišja izmerjena urna vrednost SO₂ v mikro-g /m³ zraka
MP Šoštanj	70
MP Topolšica	25
MP Zavodnje	29
MP Lokovica-Veliki vrh	68
MP mobilna - Šoštanj	57
MP Graška gora	7
MP Pesje	36
MP Škale	64
MP Velenje	19

PRESEGANJA predpisanih vrednosti za SO₂ v OKTOBRU 2013
po »Uredbi o kakovosti zunanjega zraka« (Uradni list RS, št. 9/2011) :

URNA MEJNA VREDNOST 350 mikro-g SO₂/m³ zraka
na merilnih mestih ni bila presežena.

<i>merilna postaja</i>	<i>čas preseganja</i>	<i>koncentracija v mikro-g /m³ zraka</i>
/	/	/


DNEVNA MEJNA VREDNOST 125 mikro-g SO₂/m³
na merilnih mestih ni bila presežena.

ALARMNA VREDNOST 500 mikro-g SO₂/m³ v treh zaporednih urah
na merilnih mestih ni bila presežena.



4. Koncentracija OZONA (O_3) od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013

GRAFICNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

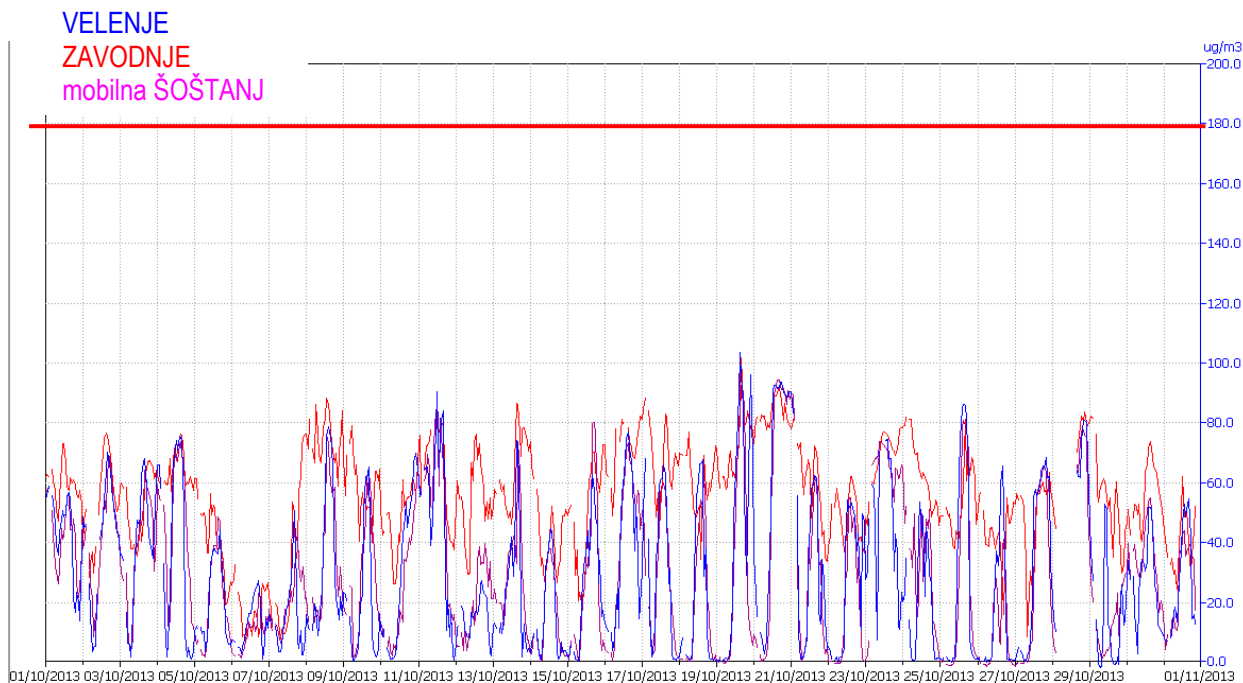


	Najvišja izmerjena urna vrednost O_3 v mikro-g /m ³ zraka
MP Velenje	104
MP Zavodnje	102
MP mobilna - Šoštanj	95

PRESEGANJA predpisanih vrednosti za O_3 v OKTOBRU 2013
po »Uredbi o kakovosti zunanjega zraka« (Uradni list RS, št. 9/2011):

OPOZORILNA VREDNOST 180 mikro-g O_3 /m³ v trajanju 1 ure
na merilnih mestih *ni bila presežena*.

merilna postaja	čas preseganja	koncentracija v mikro-g /m ³ zraka
/	/	/

ALARMNA VREDNOST 240 mikro-g O_3 /m³ v trajanju 1 ure
na merilnih mestih *ni bila presežena*.

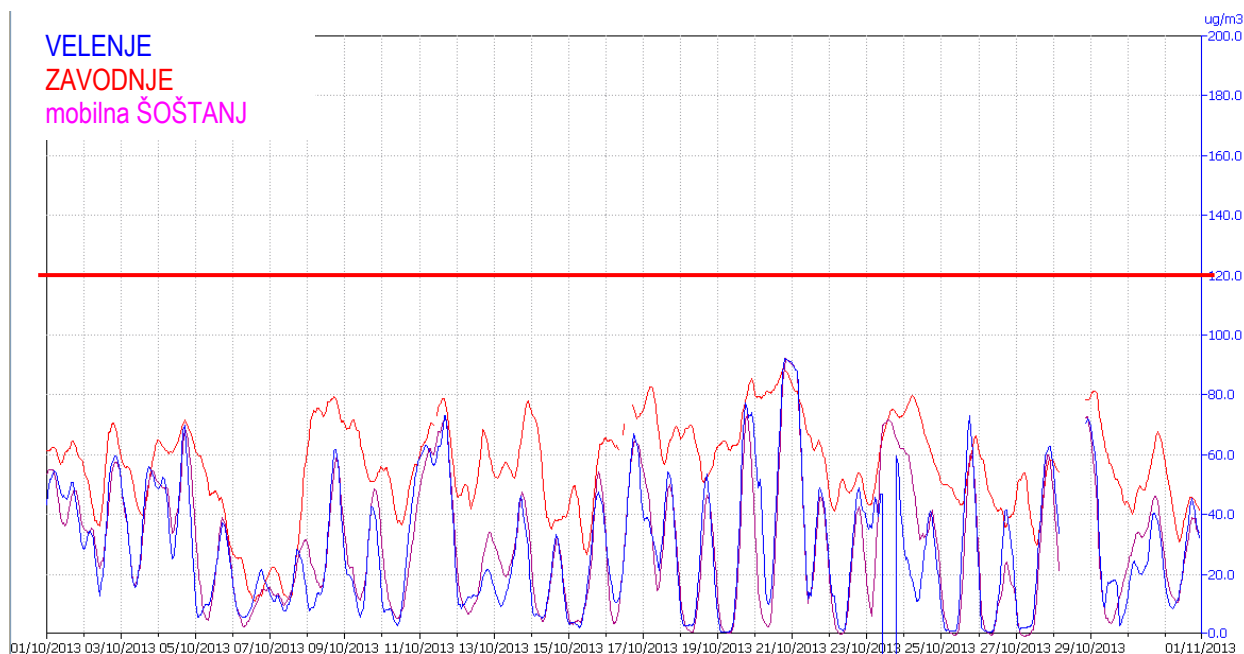GRAFIČNI PRIKAZ DRSEČIH OSEM-URNIH SREDNJIH VREDNOSTI za OZON (O_3)

Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi 120 mikro-g O_3 /m³ kot največja dnevna 8-urna srednja vrednost ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja. (Uporaba od 1.1.2010)

PRESEGANJA CILJNE VREDNOSTI za varovanje zdravja ljudi za O_3 v OKTOBRU 2013 (»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS št. 9/2011):

CILJNA VREDNOST 120 mikro-g O_3 /m³ kot največja dnevna osemurna srednja vrednost na merilnih mestih *ni bila presežena*.

MP Velenje	datum	vrednost (mikro-g/m ³)	MP Zavodnje	datum	vrednost (mikro-g/m ³)	MP mobilna - Šoštanj	datum	vrednost (mikro-g/m ³)
	/			/			/	



PRESEGANJE CILJNE VREDNOSTI V LETU 2013 DO KONCA OKTOBRA (število dni)

MP Velenje	43	MP Zavodnje	42	MP mob - Šoštanj	38
------------	----	-------------	----	------------------	----



5. Koncentracije delcev PM_{10} od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013

IZPIS DNEVNIH VREDNOSTI

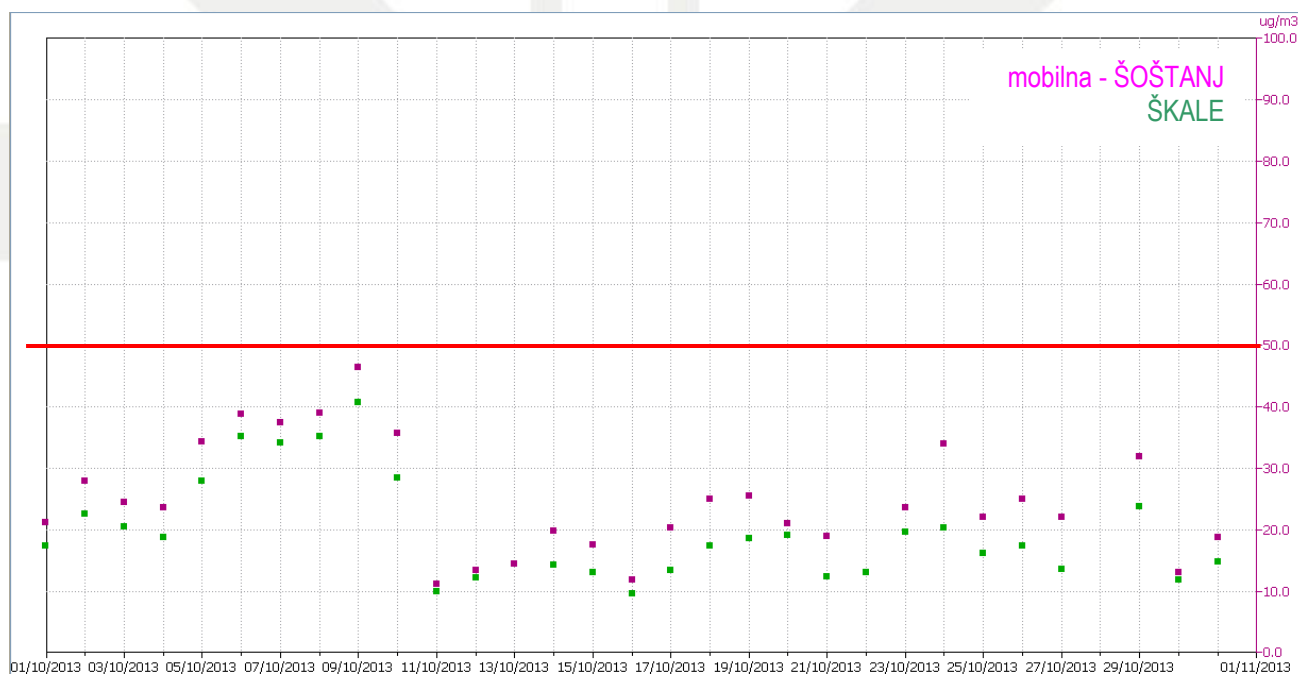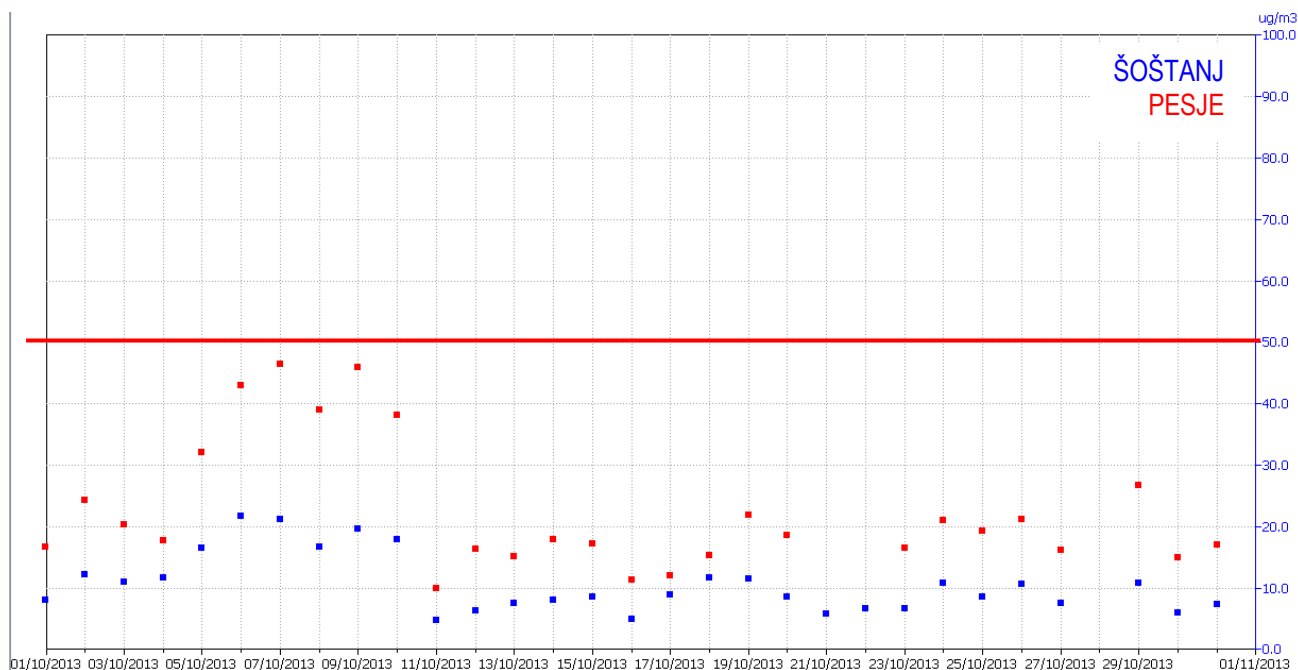

Dnevna mejna vrednost 50 mikro-g PM_{10}/m^3
ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu.



PRESEGANJA MEJNE VREDNOSTI za PM_{10} v OKTOBRU 2013

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS št. 9/2011)

DNEVNA MEJNA VREDNOST 50 mikro-g PM_{10}/m^3 zraka
na merilnih mestih **ni bila presežena.**

<i>merilno mesto</i>	<i>datum preseganja</i>	<i>dnevna koncentracija</i> v mikro-g/ m^3
MP Šoštanj	/	
MP Pesje	/	
MP Škale	/	
MP mobilna - Šoštanj	/	


PRESEŽENO V LETU 2013 DO KONCA OKTOBRA (število dni)

MP Šoštanj	0	MP Pesje	5
MP mobilna-Šoštanj	4	MP Škale	0



6. Koncentracija DUŠIKOVEGA DIOKSIDA (NO_2) od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

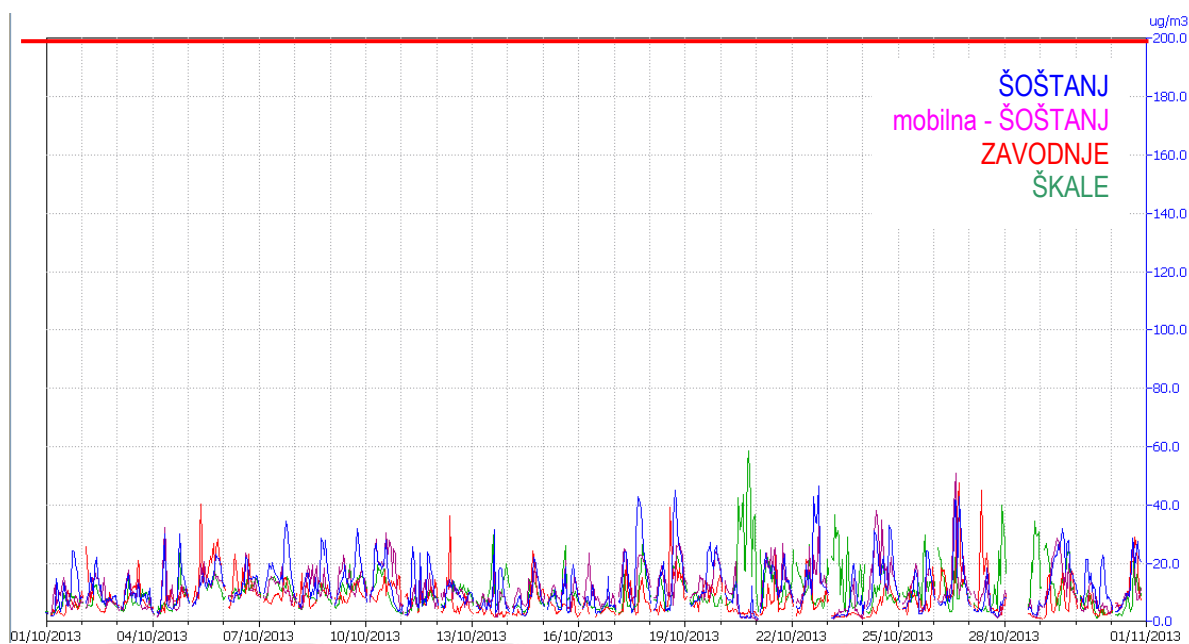

Mejna urna koncentracija 200 mikro-g NO_2/m^3
ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu.

PRESEGANJA predpisanih vrednosti za NO_2 v OKTOBRU 2013

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS št. 9/2011):

URNA MEJNA VREDNOST 200 mikro-g NO_2/m^3 zraka
na štirih merilnih mestih ni bila presežena.

ALARMNA VREDNOST 400 mikro-g NO_2/m^3 zraka v treh urah zaporedoma
na štirih merilnih mestih ni bila presežena.



7. OBVEŠČANJE JAVNOSTI od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013

na podlagi določil »Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju
Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki«

(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, št. 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj, št. 4/2010)

Skladno z 9. členom odloka so javnosti dosegljivi podatki o izmerjenih vrednostih onesnaževal v zraku na spletnih straneh <http://okolje.velenje.si/>. Podatki se posodablja urno, za zadnjih 32 ur so prikazani v grafični obliki. Navedene so tudi tekoče polurne vrednosti za meteorološke parametre z grafi za zadnjih 32 ur.


V časopisu »Naš čas« so redno objavljena Tedenska poročila o meritvah žveplovega dioksida v zraku. V mesecu OKTOBRU 2013 so bila odposlana v časopisno hišo 7., 14., 21. in 28. oktobra in objavljena ob izidu tednika ob četrtkih istega tedna.

ONESNAŽENOST ZRAKA

V tednu od 30. septembra 2013 do 6. oktobra 2013 niso povprečne dnevne koncentracije SO_2 , izmerjene v avtomatskih merilnih postajah na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, nikjer presegale mejne 24-urne koncentracije 125 mikrog SO_2/m^3 zraka.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO
IN VARSTVO OKOLJA
obdelava: AMES d.o.o., Ljubljana

MAKSIMALNE URNE KONCENTRACIJE SO_2
od 30. septembra 2013 do 6. oktobra 2013
(v mikrog SO_2/m^3 zraka)
mejna vrednost: 350 mikrog SO_2/m^3 zraka

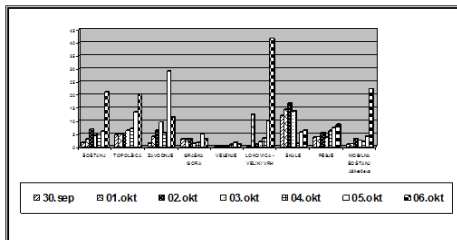


ONESNAŽENOST ZRAKA

V tednu od 7. oktobra 2013 do 13. oktobra 2013 niso povprečne dnevne koncentracije SO_2 , izmerjene v avtomatskih merilnih postajah na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, nikjer presegale mejne 24-urne koncentracije 125 mikrog SO_2/m^3 zraka.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO
IN VARSTVO OKOLJA
obdelava: AMES d.o.o., Ljubljana

MAKSIMALNE URNE KONCENTRACIJE SO_2
od 7. oktobra 2013 do 13. oktobra 2013
(v mikrog SO_2/m^3 zraka)
mejna vrednost: 350 mikrog SO_2/m^3 zraka

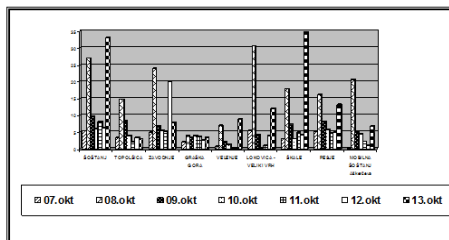


ONESNAŽENOST ZRAKA

V tednu od 14. oktobra 2013 do 20. oktobra 2013 niso povprečne dnevne koncentracije SO_2 , izmerjene v avtomatskih merilnih postajah na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, nikjer presegale mejne 24-urne koncentracije 125 mikrog SO_2/m^3 zraka.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO
IN VARSTVO OKOLJA
obdelava: AMES d.o.o., Ljubljana

MAKSIMALNE URNE KONCENTRACIJE SO_2
od 14. oktobra 2013 do 20. oktobra 2013
(v mikrog SO_2/m^3 zraka)
mejna vrednost: 350 mikrog SO_2/m^3 zraka

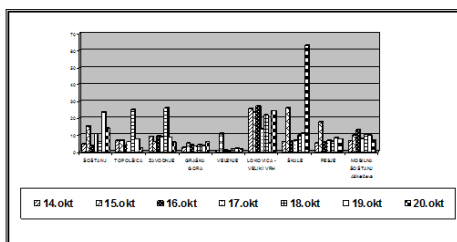


ONESNAŽENOST ZRAKA

V tednu od 21. okt. 2013 do 27. okt. 2013 niso povprečne dnevne koncentracije SO_2 , izmerjene v avtomatskih merilnih postajah na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, nikjer presegale mejne 24-urne koncentracije 125 mikrog SO_2/m^3 zraka.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO
IN VARSTVO OKOLJA
obdelava: AMES d.o.o., Ljubljana

MAKSIMALNE URNE KONCENTRACIJE SO_2
od 21. okt. 2013 do 27. okt. 2013
(v mikrog SO_2/m^3 zraka)
mejna vrednost: 350 mikrog SO_2/m^3 zraka

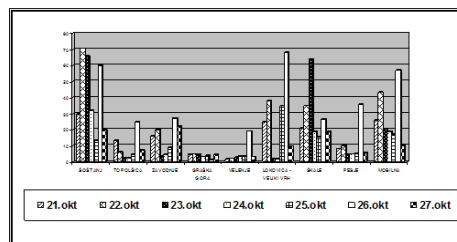



8. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI

- Z vzdrževalcem programa AMES d.o.o. sprotno spremljamo delovanje sistema ter preverjamo in odpravljamo pomanjkljivosti. **Seznam aktivnosti** vsebuje Strnjeno poročilo o delovanju in aktivnostih za zagotavljanje kvalitete delovanja EIS na MIRVO v OKTOBRU 2013.

- Redna **mesečna analiza** rezultatov delovanja imisijskih in emisijskih postaj ekološkega informacijskega sistema v Termoelektrarni Šoštanj za mesec OKTOBER 2013 je bila 20. novembra 2013.

Sodelujoči: Elektroinštitut »Milan Vidmar« Ljubljana, Termoelektrarna Šoštanj, ARTES Velenje, Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.

- V prilogi poročila je pripet izrezek s spletne strani Agencije RS za okolje s podatki o številu preseganj dnevne mejne koncentracije PM₁₀ v predhodnem mesecu na merilnih mestih v Sloveniji, od katerih je eno tudi v Velenju.

9. DOSPELOST PODATKOV

Informativni pregled pravih podatkov Ekološkega informacijskega sistema na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja v Velenju v OKTOBRU 2013:

(op.: kalibracije niso upoštevane kot pravih podatek):

merilna postaja	% prenosa SO ₂ v EIS MIRVO	% prenosa O ₃ v EIS MIRVO	% prenosa NO ₂ v EIS MIRVO	% prenosa PM ₁₀ v EIS MIRVO
MP Šošanj	94		94	98
MP Topolšica	93			
MP Zavodnje	93	93	93	
MP Graška gora	92			
MP Velenje	93	93		
MP Lokovica-Veliki v.	93			
MP Škale	93		92	97
MP Pesje	93			95
MP mobilna-Šošanj	94	94	94	96

**Priloga:**

izrezek s spletne strani ARSO;

ponedeljek, 24. novembra 2013

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_D_okt13slo.pdf

stran 10

POVPREČNE DNEVNE KONCENTRACIJE DELCEV PM₁₀ V OKTOBRU 2013

Datum objave: 21.11.2013

Koncentracije so podane v µg/m³.

Dan/ mornino mesto	Ljubljana Bašigrad	Ljubljana BF	Maribor centar	Zagorje	Hrastnik	Trbovlje	Novo mesto	Kranj	Murska Sobota	Iskra	Žerjav	Colja	Nova Gorica	Velanja	Koper
01.10.13	14	13	23	21	18	28	15	15	20	14	13	19	12	15	13
02.10.13	20	18	28	24	20	25	21	21	24	17	16	24	16	21	15
03.10.13	19	21	24	22	21	25	21	22	22	14	9	23	17	19	18
04.10.13	21	22	29	25	22	28	26	20	29	15	19	27	19	18	16
05.10.13	34	37	42	33	30	36	35	37	44	20	23	42	18	30	17
06.10.13	31	28	49	35	32	34	37	35	34	15	22	48	10	41	11
07.10.13	33	33	43	42	35	44	40	32	-	28	23	43	22	41	29
08.10.13	37	39	42	43	40	46	43	30	38	34	31	38	33	36	30
09.10.13	48	46	44	44	46	48	47	41	54	30	35	50	34	43	30
10.10.13	29	35	36	38	30	41	29	33	42	9	20	33	22	29	18
11.10.13	9	8	22	14	13	18	14	8	23	7	9	16	11	14	12
12.10.13	13	13	21	17	14	18	18	13	22	4	13	17	11	12	10
13.10.13	16	14	17	21	17	29	13	13	17	8	17	15	12	13	12
14.10.13	24	21	25	20	17	21	22	21	32	12	17	24	21	17	20
15.10.13	16	21	23	19	14	19	18	18	28	11	18	16	30	15	27
16.10.13	11	15	17	13	11	19	17	9	12	6	11	18	38	9	44
17.10.13	22	22	23	29	22	35	23	17	25	8	16	30	21	19	14
18.10.13	31	28	25	34	31	40	33	26	25	10	16	29	27	23	36
19.10.13	24	23	27	20	19	21	30	27	31	8	23	24	26	19	30
20.10.13	16	17	25	14	13	12	19	22	24	8	16	12	32	15	16
21.10.13	8	12	29	17	9	15	15	17	13	8	22	8	-	14	12
22.10.13	9	12	22	12	10	8	21	16	16	13	19	9	22	12	23
23.10.13	15	19	27	21	17	16	17	13	16	10	26	16	28	16	24
24.10.13	-	27	39	30	26	27	26	35	22	16	23	37	22	21	26
25.10.13	15	17	31	21	19	24	19	17	19	12	19	22	26	15	31
26.10.13	12	16	26	19	14	14	16	20	25	10	19	17	36	20	39
27.10.13	15	18	26	16	15	15	15	14	18	10	15	14	38	11	28
28.10.13	16	20	29	17	17	17	17	20	21	13	23	19	29	17	23
29.10.13	20	-	30	28	24	28	21	25	18	14	25	26	30	20	21
30.10.13	13	-	16	11	9	12	13	16	12	-	15	12	13	13	15
31.10.13	11	-	22	16	14	17	18	18	27	12	19	20	12	18	11

Ljubljana BF – Ljubljana Biotehniška fakulteta
PM₁₀ – delci z aerodinamskim premerom pod 10 µmMeritve je opravil Preskuševalni laboratorij za delce, akreditiran pri Slovenski akreditaciji,
reg. št. LP-030.**PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI.**